UTFORMNING AV RAMP VID UTESERVERING MED UPPHÖJT TRÄDÄCK


Uteserveringar faller under tillgänglighet på allmänna platser. I vår gemensamma utemiljö och tillgången till uteserveringar är tillgänglighet ett lagkrav som formuleras genom PBL ALM 2. Där står följande:

”När nivåskillnader inte kan utjämnas bör de minimeras och utjämnas med ramp och trappa. Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga, vara lätta att upptäcka och utformas så att personer kan förflytta sig säkert”.


En ramp på allmänna platser skall uppfylla följande krav:

- **Lutning på max 1:20**
- **Höjdskillnad på högst 0,5 m mellan vilplan**
- **Ha minst 2 meter långa vilplan**
- **Ha en fri bredd på 1,5 m**
- **Ha ett 40 mm högt avåkningsskydd**
- **Ramp bör även kompletteras med en trappa**
- **Tydliga kontrastmarkeringar**
- **Ledstång på båda sidor samt följa övriga krav som gäller för ledstång enligt ALM 2.**
- **Ha en lämplig friyta i anslutning till ramp för svängutrymme och säkerhetsavstånd till ramp för rullstol.**

Observera att ovanstående lagkrav skall tillgodoses på uteserveringens yta och kan ej förläggas utanför den beviljade ytan för markupplåtelse av stadens mark för uteservering.

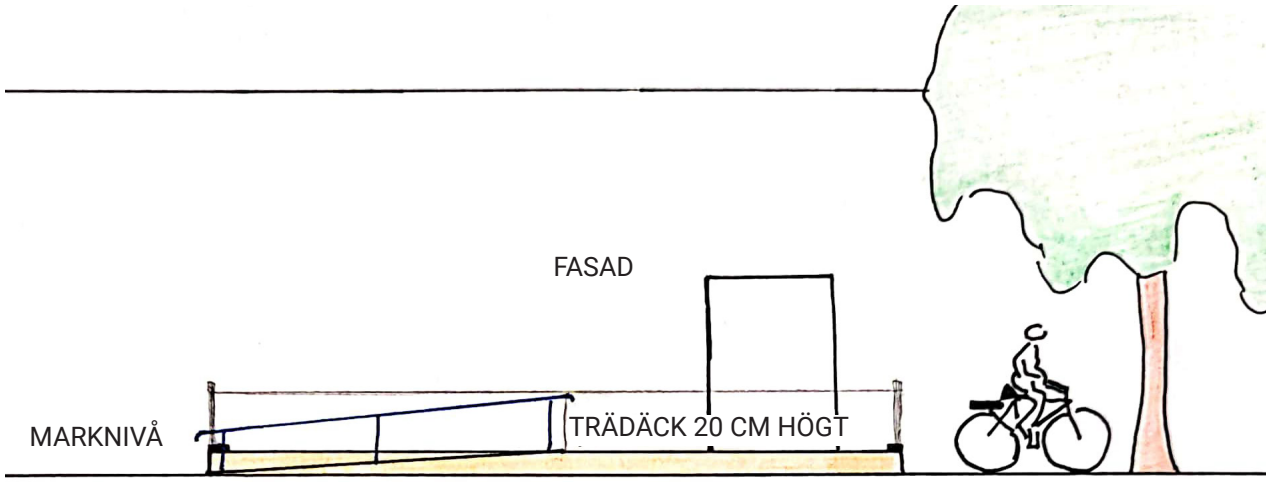

Exempel på ramplösning där nivåskillnaden är 20 cm.
En högre höjdskillnad kräver en längre ramp och en lägre en kortare ramp.

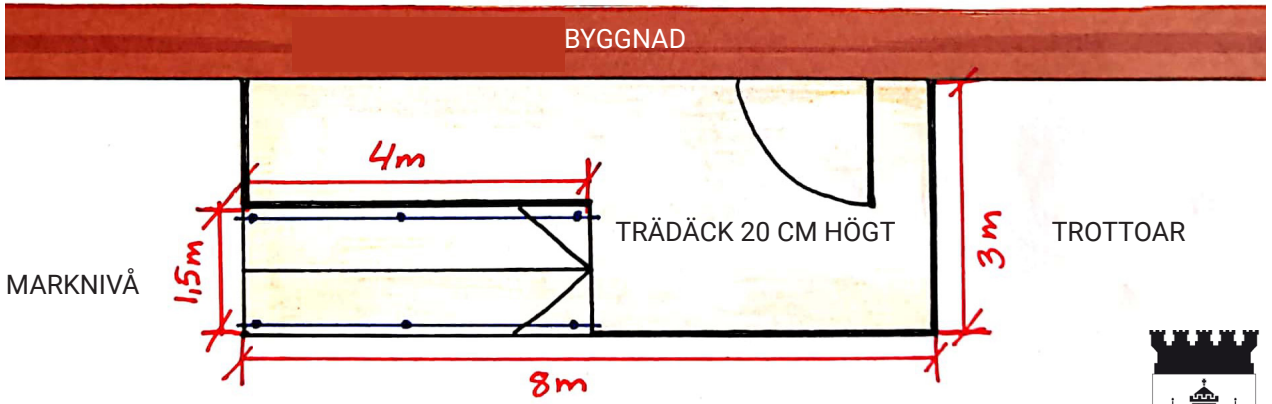

HELSINGBORG